


ケーブルラック設備図

ケーブルラック特記事項

1. EPS・天井内は鋼製メラミン焼付又は粉体塗装仕とする。
2. ピット階は溶融亜鉛メッキ (JIS H8641 2種 302.3) 仕上げとする。
3. ピット階の吊りハンガー型鋼等支持金物は溶融亜鉛メッキ仕上げ又はSUS製とする。
4. □印は防火区画耐火処理 (2時間耐火) を示す。
5. ▨印はエキスパンション接続金具を示す。


ケーブルラック支持金物取付要領図

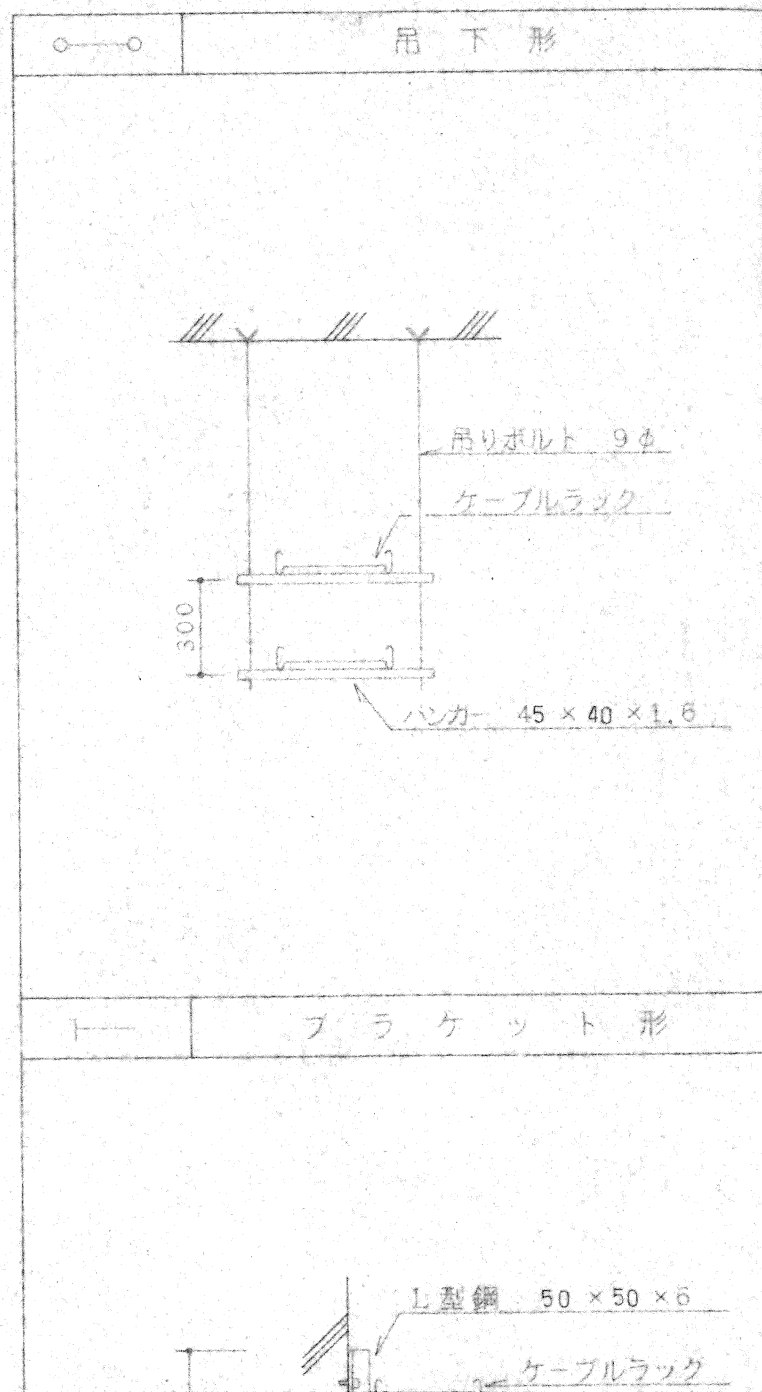


ケーブルラック表

	1段	2段	3段	4段	支持金物				備考
	高圧	低圧	通信 防災		—	—	—	—	
①	200	200	200		○				
②	200	300	200			○			
③	200	300	200		○				
④	—	200	—			○			
⑤	200	300	200			○			
⑥	200	300	200		○	○			
⑦	—	300	200			○			
⑧	—	300	200		○	○			
⑨	—	300	300			○			
⑩	—	300	300		○	○			
⑪	—	—	300		○				
⑫	—	300	300		○	○			
⑬	—	300	300			○			
⑭	—	—	200		○	○			
⑮	—	—	200		○	○			
⑯	—	200	200		○	○			
⑰	—	200	200			○			
⑱	—	300	200		○	○			
⑲	—	300	—			○			
⑳	—	200	200		○	○			
㉑	—	300	200		○	○			
㉒	—	200	200		○	○			
㉓	—	300	200		○	○			
㉔	—	300	300		○	○			
㉕	—	200	—			○			
㉖	—	200	—		○	○			
㉗	—	400	300			○			
㉘	—	—	300		○	○			
㉙	—	400	—			○			
㉚	—	400	—			○			
㉛	—	200	200			○	○		鋼板製ミニラック
㉜	—	200	200			○	○		鋼板製ミニラック
㉝	—	200	—			○	○		鋼板製ミニラック

フ ラ ケ ッ ト 形

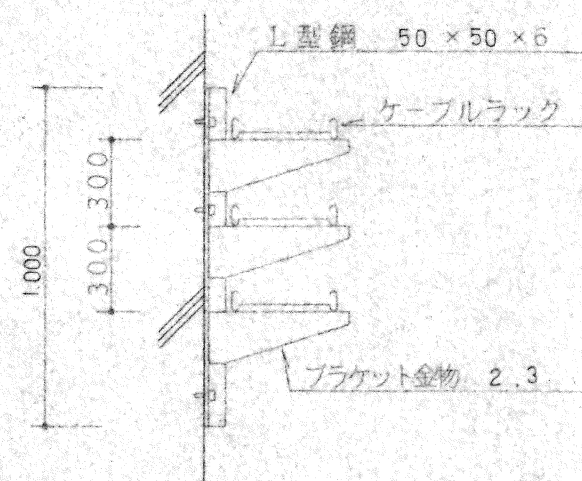

天井内吊下形

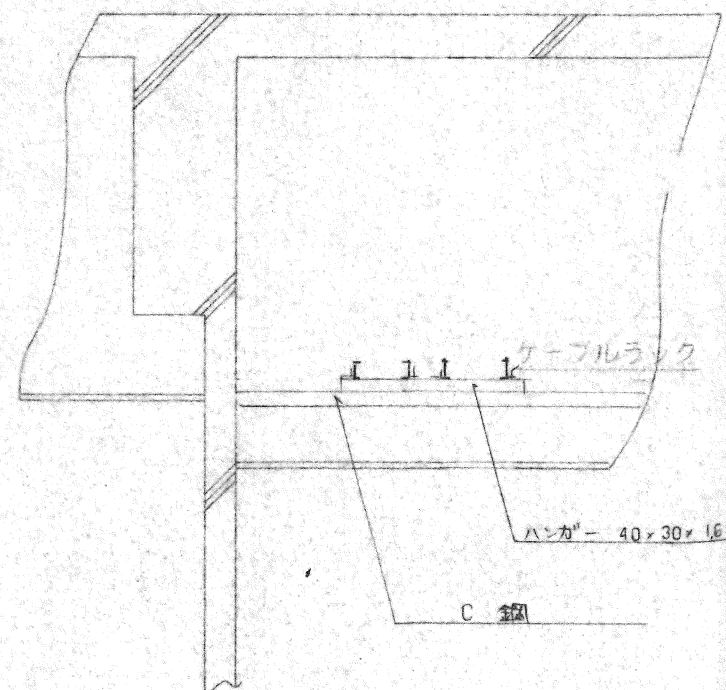

24	—	300	300	○	○		
25	—	200	—		○		
26	—	200	—	○	○		
27	—	400	300		○		
28	—	—	300	○	○		
29	—	400	—		○		
30	—	400	—		○		
31	—	200	200		○	○	鋼板製ミニラック
32	—	200	200		○	○	鋼板製ミニラック
33	—	200	—		○	○	鋼板製ミニラック
◇							
◇							
◇							
A	L200	T300	T200				
B	L200	L300	L200				
C	L200	T300	L200				
D	直200	L300	L200				
E	L200	T400	L200				
F	—	L300	L200				
G	—	T300	T300				
H	—	L300	L300				
I	—	直300	T300				
J	—	T300	T300				
K	—	—	L200				
L	—	T200	直200				
M	—	L200	L200				
N	—	T300	T200				
O	—	+300	+200				
P	—	T400	T300				
Q	—	L300	—				
R	—	T400	直300				
S	—	L400	—				
T	—	L200	L200				鋼板製ミニラック
U	—	T200	T200				〃
V	—	L200	—				〃
A'	—	T200	—				
D'	L200	—	—				
E'	—	L200	—				