






照明器具交換

A322	LED32W2タイプ	B321	LED32W1タイプ	C322	LED32W2タイプ	D321	LED32W1タイプ	E321	LED32W1タイプ	F321	LED32W1タイプ	G322	LED32W2タイプ	H321	LED32W1タイプ	I321	LED32W2タイプ
		B322	LED32W2タイプ			D322	LED32W2タイプ							H322	LED32W2タイプ		
 <p>パナソニック電工 XFX460EENLE9</p>		 <p>パナソニック電工 XFX435FENLE9 パナソニック電工 XFX460EENLE9</p>		 <p>パナソニック電工 XFX460EENLE9</p>		 <p>パナソニック電工 XFX430AENLE9 パナソニック電工 XFX460DENLE9</p>		 <p>パナソニック電工 XFX430NENLE9</p>		 <p>パナソニック電工 XFX430RLNLE9</p>		 <p>パナソニック電工 XLV663DENZLE9</p>		 <p>パナソニック電工 XLV632AENZLE9 パナソニック電工 XLV662DENZLE9</p>		 <p>LDL40X2ランプのみ交換</p>	
J322	LED32Wx 2タイプ	K322	LED32W2タイプ	L321	LED32W1タイプ	M323	LEDスクエアベースライト FHP23形x 3	N323	LEDスクエアベースライト FHP23形x 3	O321	LED対応ベースライト45形x 2タイプ	P161	LED20形1200タイプ	Q061	LED QL15x 1	R181	LED直管20形
 <p>パナソニック電工 NNF42772JLT9</p>		 <p>パナソニック電工 LCB52040KLE1</p>		 <p>パナソニック電工 NNS510LE1</p>		 <p>パナソニック電工 XL373LWLA9</p>		 <p>パナソニック電工 XL573ZPZLA9</p>		 <p>パナソニック電工 NNF1600KLT9</p>		 <p>パナソニック電工 NNF21070LT9</p>		 <p>パナソニック電工 NTN8002CL</p>		 <p>パナソニック電工 LCB5030LE1</p>	
Q181	LED直管20形	S151	LED電球4.3Wx1	T201	LEDシーリングライト 丸管30形	U851	LEDシーリングライト 10	V401		W321		XC	避難誘導灯 C形 内蔵	XB	避難誘導灯 B形B1形 内蔵	XBW	避難誘導灯 B形B1形 内蔵 防水形
 <p>パナソニック電工 LCB5030LE1</p>		 <p>パナソニック電工 LQW65014SF</p>		 <p>パナソニック電工 LQW61704WCF1</p>		 <p>パナソニック電工 LQD11157K</p>		 <p>パナソニック電工 LW91660</p>		 <p>パナソニック電工 LW93660</p>		 <p>パナソニック電工</p>		 <p>パナソニック電工</p>		 <p>パナソニック電工</p>	
YB	避難誘導灯 B形B1形 内蔵	YBR	避難誘導灯 B形B1形 内蔵	Z13	JE13Wx1 非常灯	Z30	JE30Wx1 非常灯	Z13wp	JE13Wx1 非常灯	Z30wp	JE30Wx1 非常灯						
 <p>パナソニック電工 SAH6603FK20086</p>		 <p>パナソニック電工 SAH415N</p>		 <p>パナソニック電工 SAH416N</p>		 <p>パナソニック電工 LW91660</p>		 <p>パナソニック電工 LW93660</p>		 <p>パナソニック電工 LW93660</p>							
F421	LED150形	F151	LED100形タイプ	W151	LED150形	E251	LED100形タイプ	F151	LED100形タイプ	G5A	LED40形タイプ	K251	LED100形タイプ	K251	LED電球4.3Wx1	K251	LED電球4.3Wx1
 <p>パナソニック電工 XND1569WLE9</p>		 <p>パナソニック電工 XAD8100LKCB1 パナソニック電工 NNN71501</p>		 <p>パナソニック電工 XNS1560WKLLE9</p>		 <p>パナソニック電工 XAD8115LCE1</p>		 <p>パナソニック電工 LQD3000LE1</p>		 <p>パナソニック電工 NNN71044WLE1</p>		 <p>パナソニック電工 XAC200LCB1</p>		<p>本体既存利用 LED電球のみ取替</p>		 <p>パナソニック電工 XLGB1022 C01</p>	
K251	LED125形タイプ	M251	LED125形タイプ	N25	LED60形タイプ	S251	LED150形	セ151	LED電球4.3Wx1	フ151	LED電球4.3Wx1	タ151	LED電球4.3Wx1	チ601	LED60形タイプ		
 <p>パナソニック電工 NNN71501</p>		 <p>パナソニック電工 NNN71501</p>		 <p>パナソニック電工 LQD12000LLE1</p>		 <p>パナソニック電工 NNN74500K</p>		 <p>東芝ライテック LEDB-20953YN-LD9 既存のまま</p>		 <p>既存のまま</p>		 <p>パナソニック電工 LQW6508S</p>		 <p>パナソニック電工 NNCF59013 LE1</p>			

1. 特記なき配線は下記による。

—	EEF2 0-20	天井20灯'配線
—	EEF2 0-30	"
—	EEF2 0-30 1線アース	"
—	EEF2 0-20x2	"
—	EEF2 0-20x30	"
—	EEF2 0-30x2	"
—	EEF2 6-30 1線アース	"
—	EM-AE1.2-20	"
—	IE2 0x2 (PF16)	床下パイ配管配線
—	IE2 0x2 E2 0 (PF16)	"


2. 図中の「ア」の記号は配線の壁内パイ部分は所管にて配線保護。

3. EEF7-7の保護管サイズは下記による。  
20 (PF16), 30 (PF22), 20x2以上 (PF22)



4. リモコン機器は下記による。

- R2 フル2線リモコンスイッチ 2個 (光アドレス式)
- R4 フル2線リモコンスイッチ 4個 (光アドレス式)
- R8 フル2線リモコンスイッチ 8個 (光アドレス式)
- R12 フル2線リモコンスイッチ 12個 (光アドレス式)
- R24 フル2線リモコンスイッチ 24個 (光アドレス式)
- T/U付6Aリレーユニット4回路 天井用


5. // // // // // で示される耐火構造壁を貫通する際は、E-04の要領により処理。

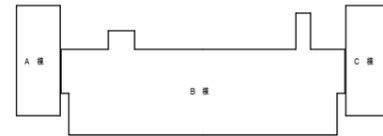

キープラン

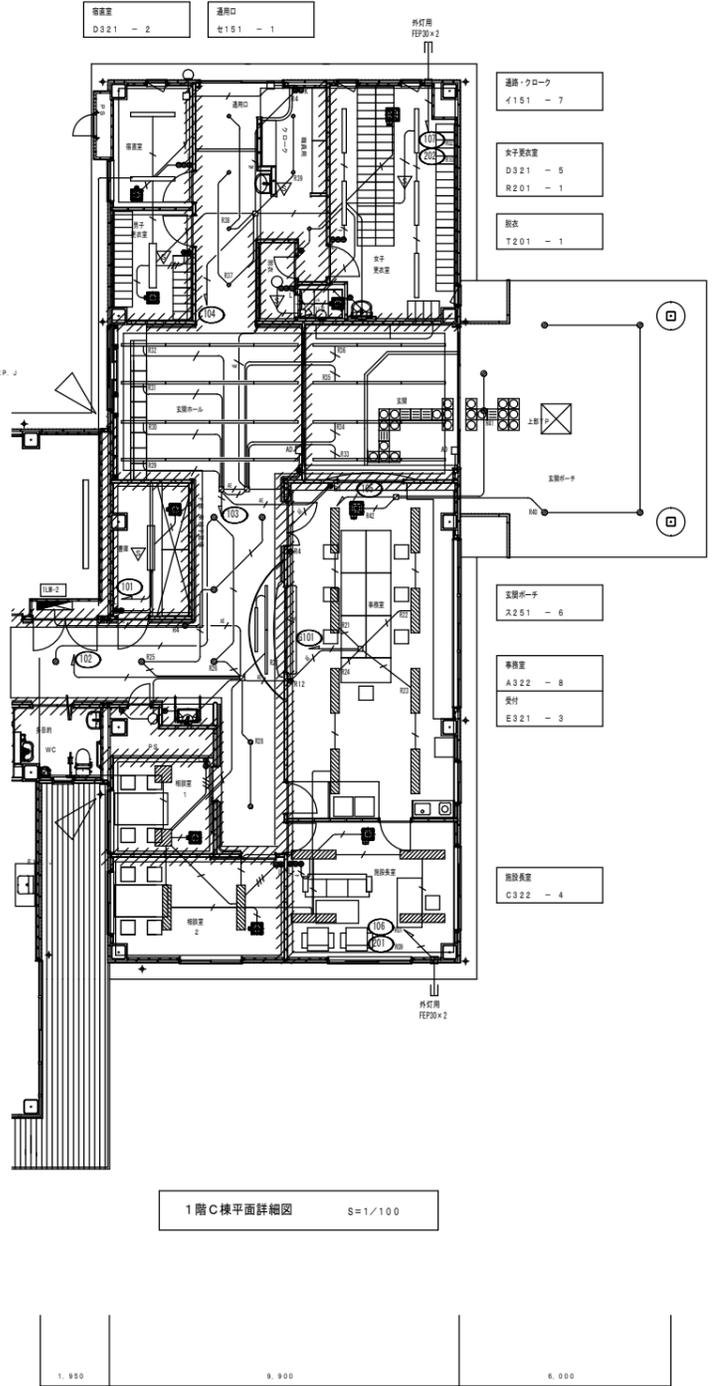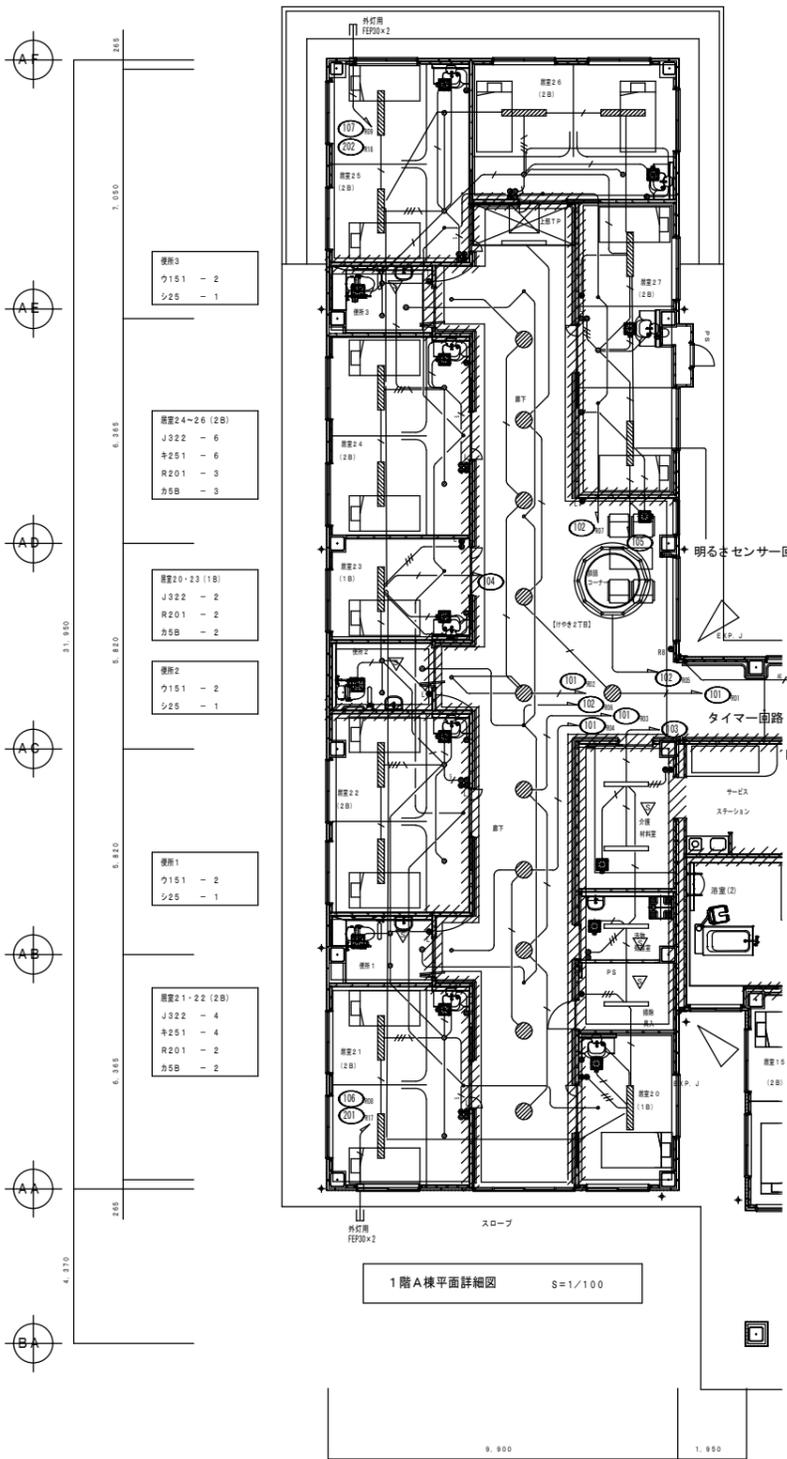




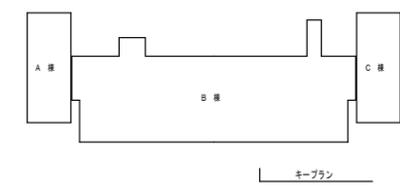


1. 特記なき配線は下記による。

—	EEF2.0-20	天井20ヶ所配線
—	EEF2.0-30	—
—	EEF2.0-30 1線アース	—
—	EEF2.0-20x2	—
—	EEF2.0-20x30	—
—	EEF2.0-30x2	—
—	EEF2.6-30 1線アース	—
—	EM-AE1.2-20	—
—	IE2.0x2 (PF16)	床内ベ配管配線
—	IE2.0x2 E2.0 (PF16)	—

2. 図中のカーブA20ヶ所の壁内内へ(部分はPP管にて配線保護。  
 3. EEFカーブ保護管径は下記による。  
 20 (PF16), 30 (PF22), 20x2以上 (PF22)  
 4. リモコン機器は下記による。  
 ●R2 フル2線リモコンスイッチ 2個 (光アドレス式)  
 ●R4 フル2線リモコンスイッチ 4個 (光アドレス式)  
 ●R8 フル2線リモコンスイッチ 8個 (光アドレス式)  
 ●R12 フル2線リモコンスイッチ 12室 (光アドレス式)  
 ●R24 フル2線リモコンスイッチ 24室 (光アドレス式)  
 □ T/U付6Aリレーユニット4回路 天井用  
 5. //で示される耐火構造壁を貫通する際は、E-04の要領により処理。

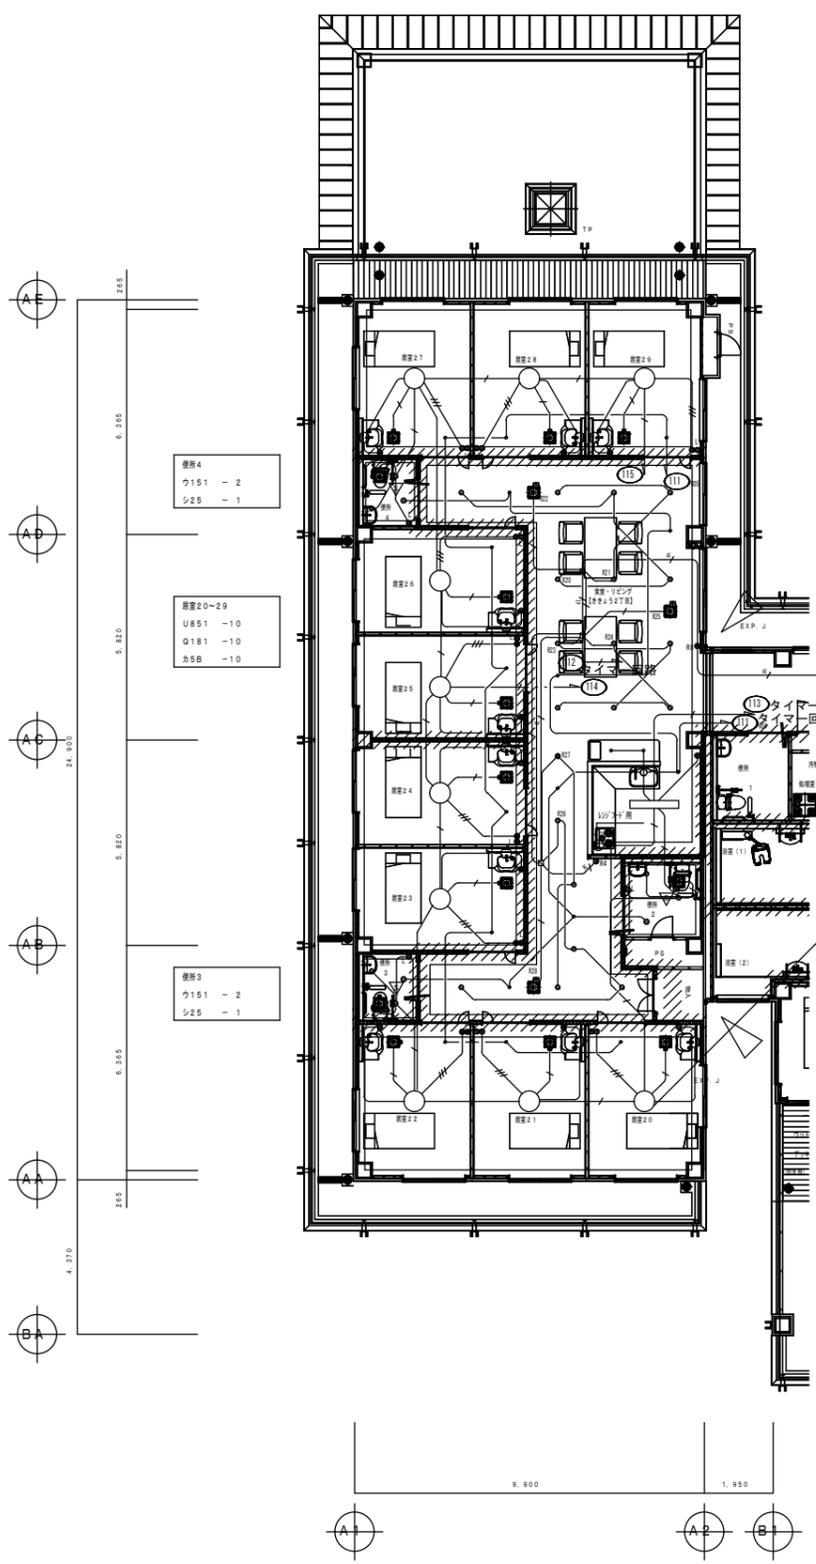

2階A棟平面詳細図 S=1/100

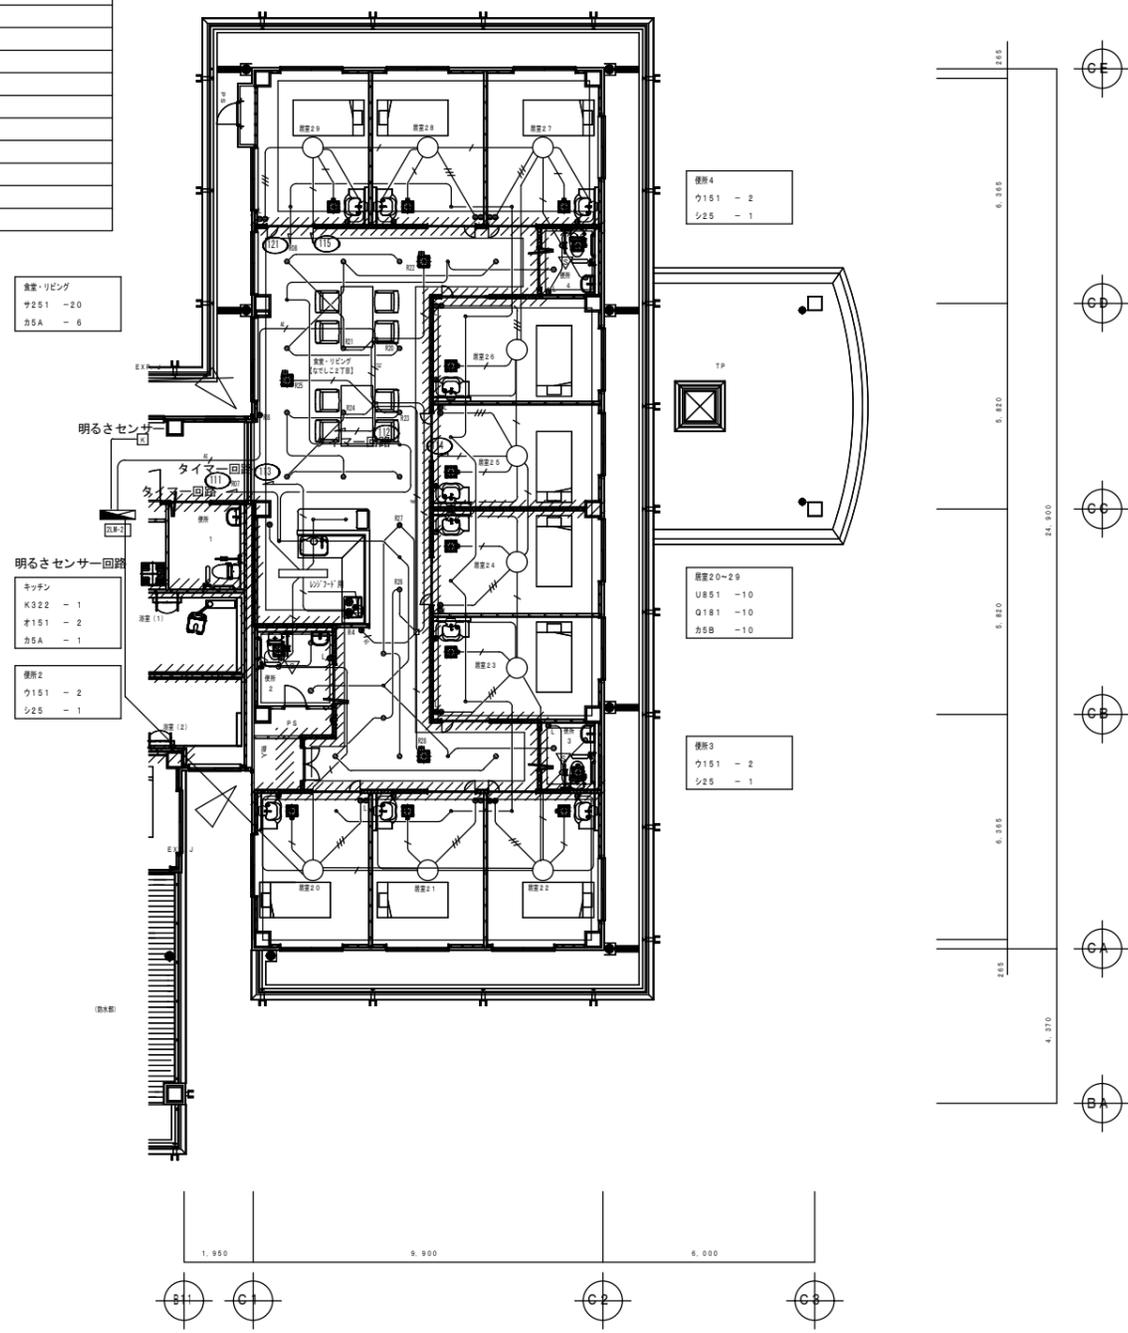

2階C棟平面詳細図 S=1/100

1. 特記なき配線は下記による。

---	EEF 0-20	天井300'配線	
///	EEF 0-30	"	
—/—	EEF 0-30 1線アース	"	
—/—	EEF 0-20x2	"	
—/—	EEF 0-20x30	"	
—/—	EEF 0-30x2	"	
—/—	EEF 0-30	1線アース	"
—/—	EM-AE1. 2-20	"	
—/—	IE2. 0x2 (PF16)	床下へ配管配線	
—/—	IE2. 0x2, E2. 0 (PF16)	"	

2. 図中のケーブルボックス配線の壁内へは部分はPF管にて配線保護。

3. EEFケーブル保護管は下記による。



20 (PF16), 30 (PF22), 20x2以上 (PF22)

4. リモコン機器は下記による。

- R2 フル2線リモコンスイッチ 2個 (先アドレス式)
- R4 フル2線リモコンスイッチ 4個 (先アドレス式)
- R8 フル2線リモコンスイッチ 8個 (先アドレス式)
- R12 フル2線リモコンスイッチ 12個 (先アドレス式)
- R24 フル2線リモコンスイッチ 24個 (先アドレス式)

☑ T/U付6Aリレーユニット4回路 天井用



5. //////////////で示される耐火構造壁を貫通する際は、E-04の要領により処理。

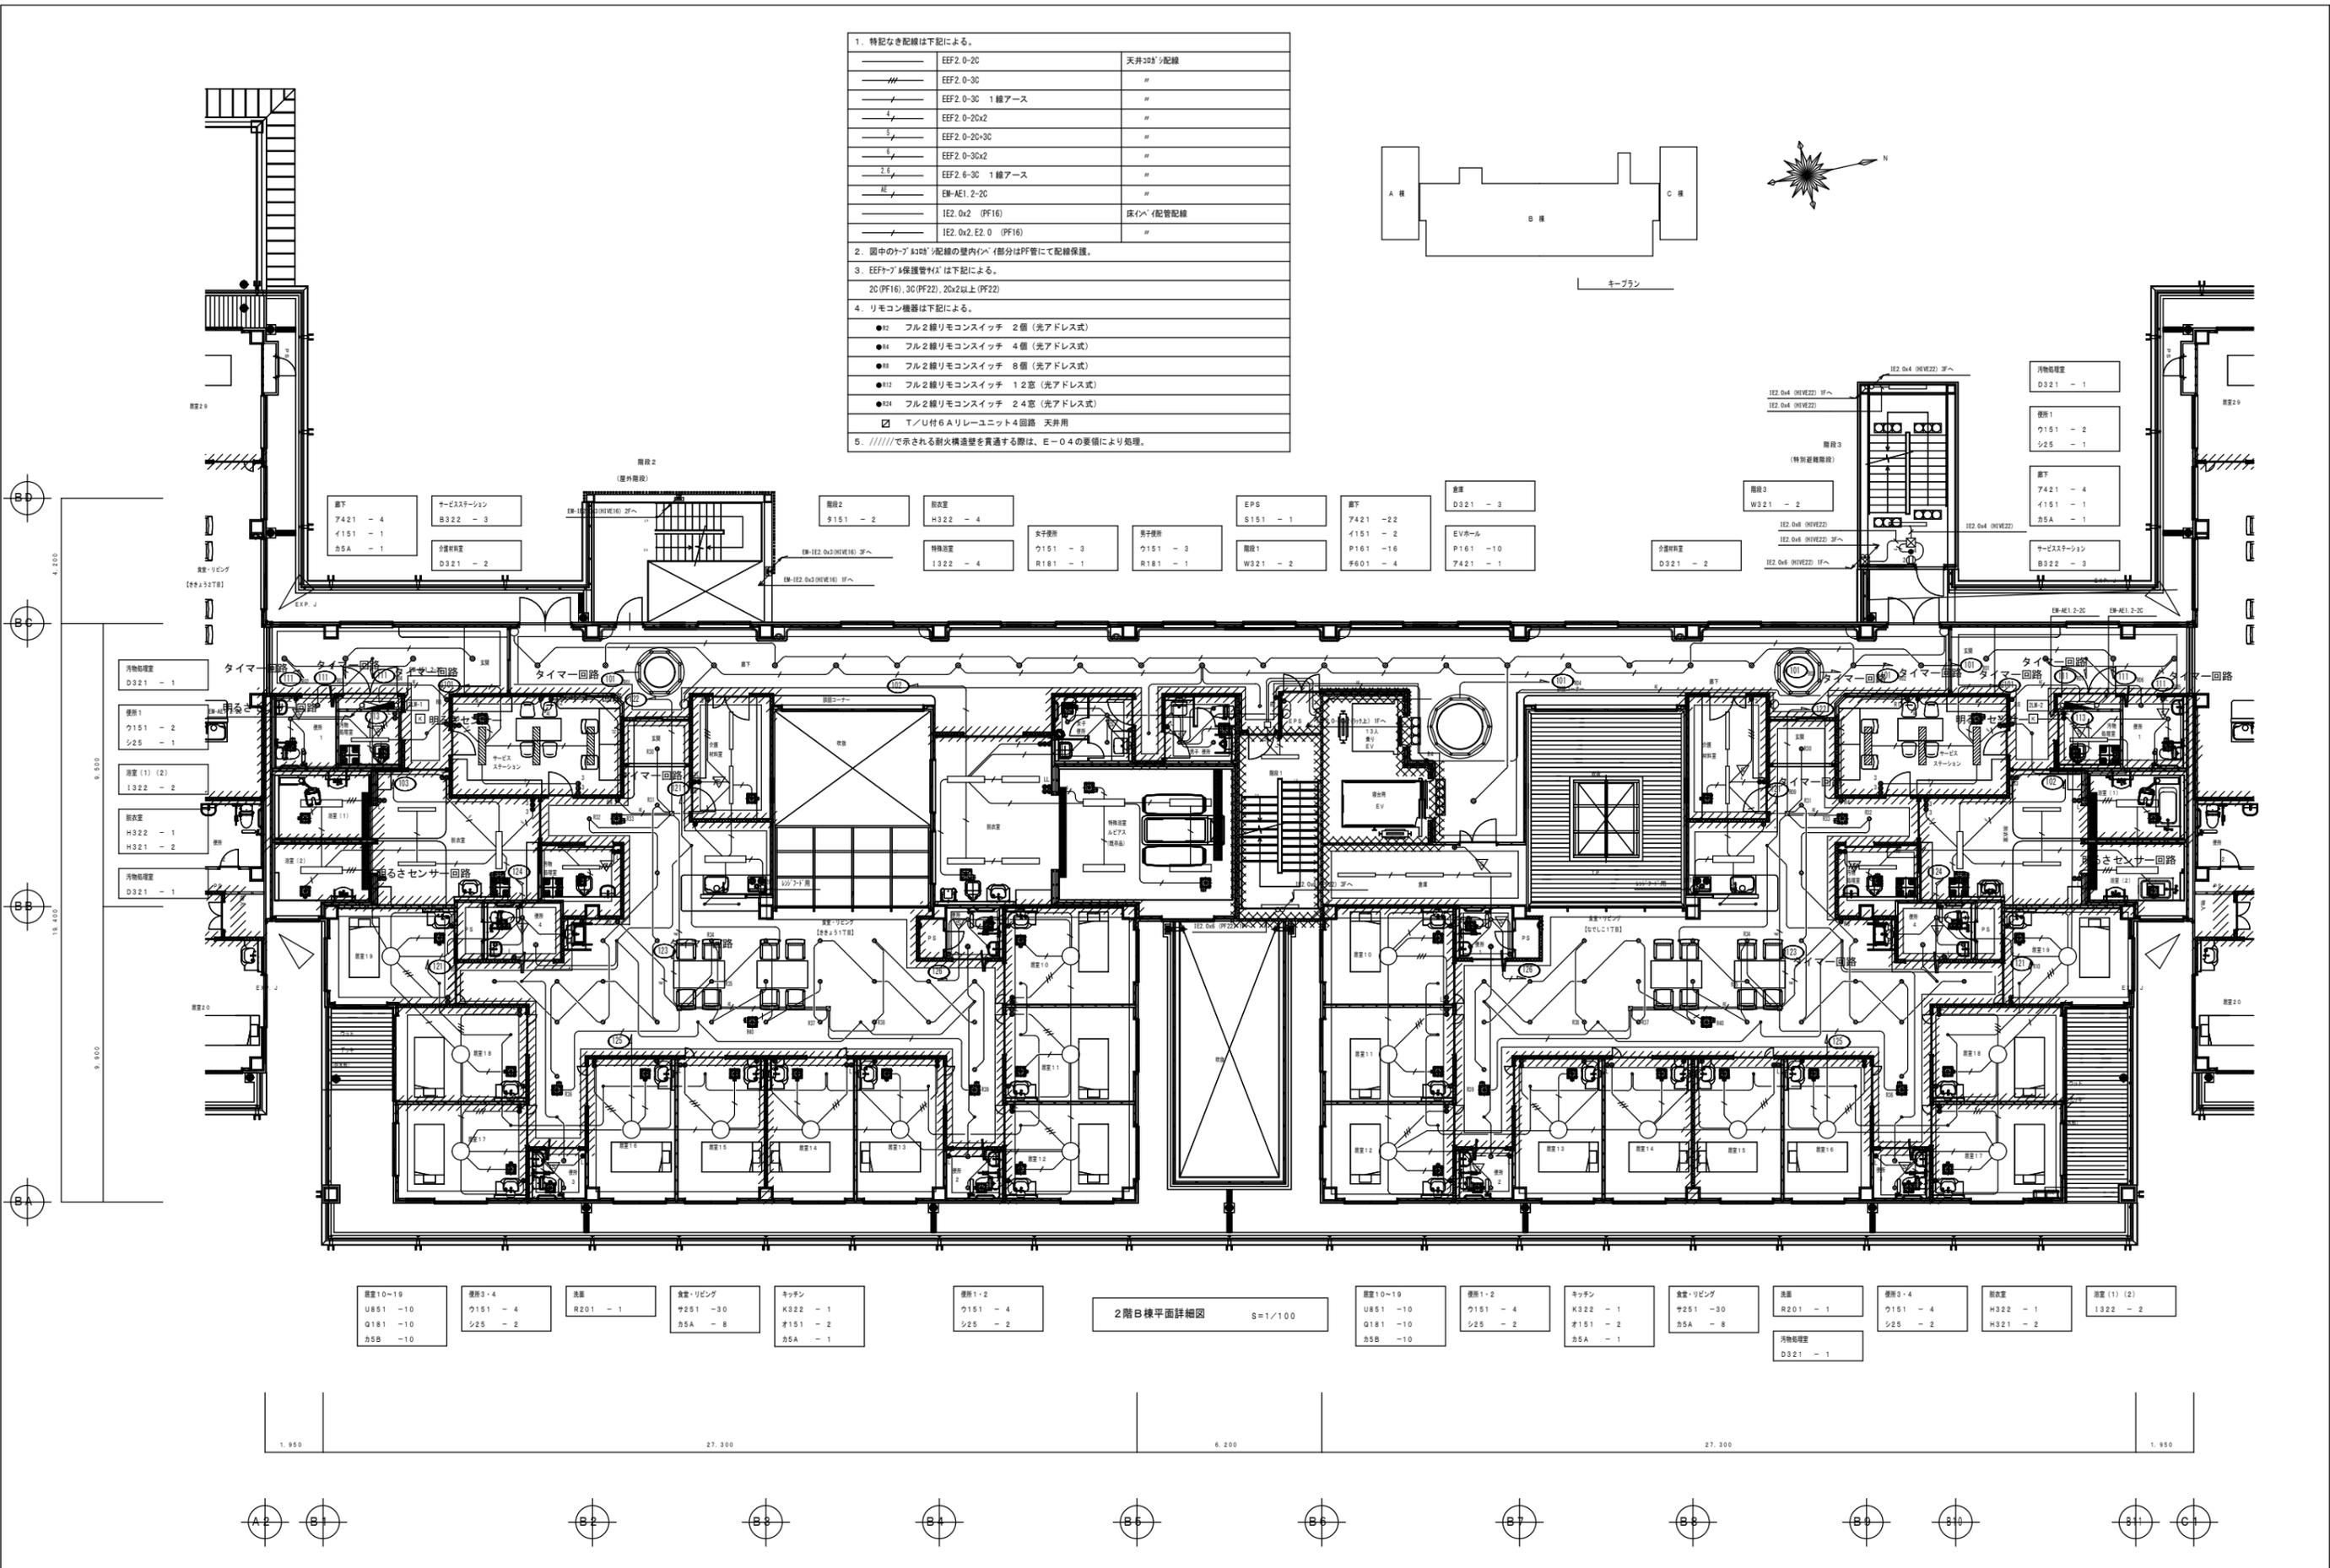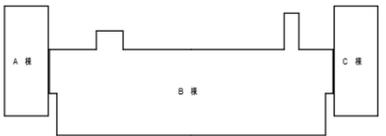


居室10-19 U851 -10 Q181 -10 カ5B -10	居室3-4 ウ151 -4 シ25 -2	洗面 R201 -1	食堂・リビング ヤ251 -30 カ5A -8	キッチン K322 -1 オ151 -2 カ5A -1	居室1-2 ウ151 -4 シ25 -2	居室10-19 U851 -10 Q181 -10 カ5B -10	居室1-2 ウ151 -4 シ25 -2	キッチン K322 -1 オ151 -2 カ5A -1	食堂・リビング ヤ251 -30 カ5A -8	洗面 R201 -1	居室3-4 ウ151 -4 シ25 -2	居室10 H322 -1	居室(1)(2) I322 -2
--------------------------------------------	----------------------------	---------------	-------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------	----------------------------	-----------------	---------------------

2階B棟平面詳細図 S=1/100

1. 特記なき配線は下記による。		
	EEF2 0-20	天井20φシ配線
	EEF2 0-30	"
	EEF2 0-30 1線アース	"
	EEF2 0-20x2	"
	EEF2 0-20x3C	"
	EEF2 0-30x2	"
	EEF2 6-30 1線アース	"
	EM-AE1 2-2C	"
	IE2 0x2 (PF16)	床下パイ配管配線
	IE2 0x2 E2 0 (PF16)	"
2. 図中のケーブルシ配線の壁内心パイ部分は所管にて配線保護。		
3. EEFケーブル保護管(X)は下記による。		
20 (PF16), 30 (PF22), 20x2以上 (PF22)		
4. リモコン機器は下記による。		
●R1	フル2線リモコンスイッチ 2個 (光アドレス式)	
●R4	フル2線リモコンスイッチ 4個 (光アドレス式)	
●R8	フル2線リモコンスイッチ 8個 (光アドレス式)	
●R12	フル2線リモコンスイッチ 12個 (光アドレス式)	
●R24	フル2線リモコンスイッチ 24個 (光アドレス式)	
☑	T/U付6Aリレーユニット4回路 天井用	
5. //////////////で示される耐火構造壁を貫通する際は、E-04の要領により処理。		

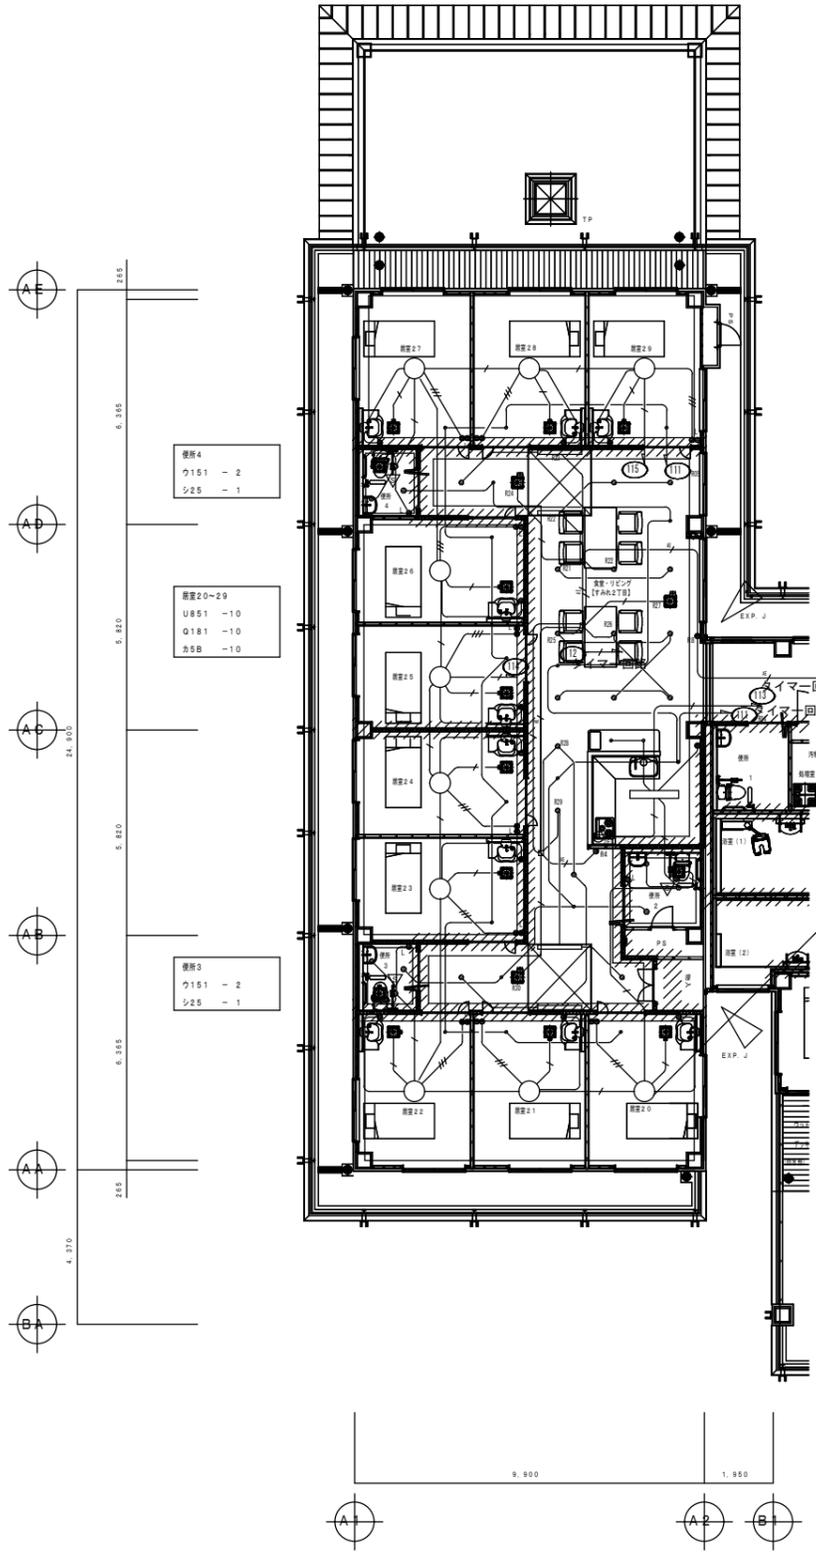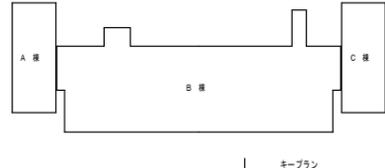

3階A棟平面詳細図 S=1/100

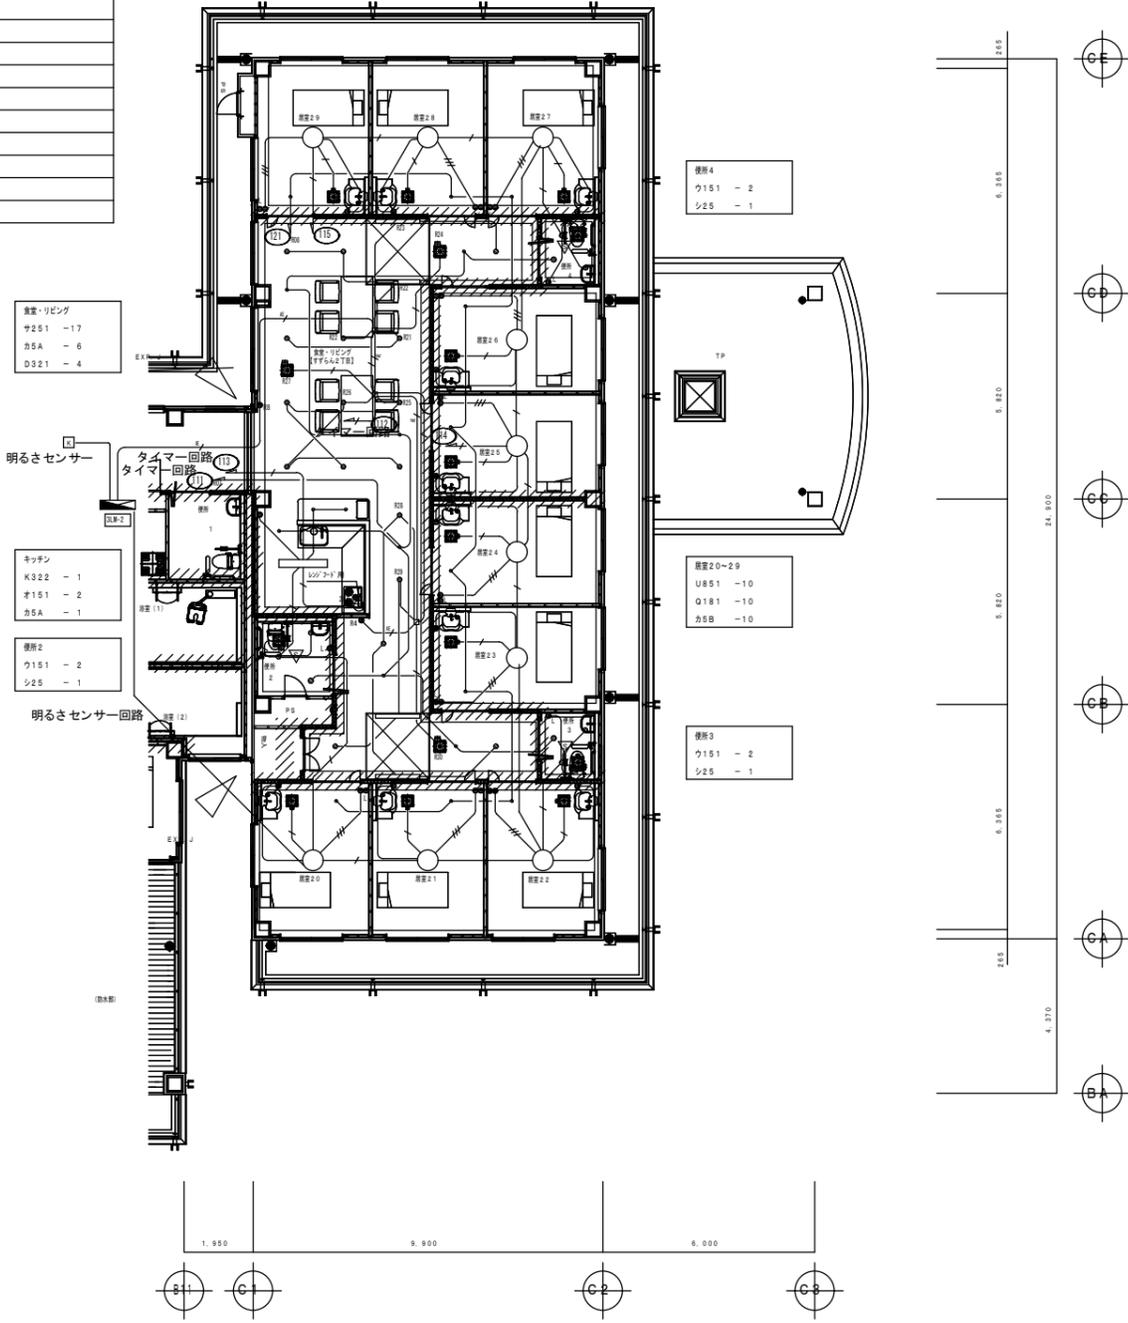

3階C棟平面詳細図 S=1/100

1. 特記なき配線は下記による。

—	EEF2.0-2C	天井300 <sup>φ</sup> 配線
—	EEF2.0-3C	"
—	EEF2.0-3C	1線アース
—	EEF2.0-2Cx2	"
—	EEF2.0-2Cx3C	"
—	EEF2.0-3Cx2	"
—	EEF2.6-3C	1線アース
—	EM-AE1.2-2C	"
—	IE2.0x2 (PF16)	床内 <sup>φ</sup> 配管配線
—	IE2.0x2.E2.0 (PF16)	"


2. 図中のケーブル<sup>φ</sup>配線の壁内<sup>φ</sup>部分はPF管にて配線保護。

3. EEFケーブル保護管<sup>φ</sup>は下記による。  
20 (PF16), 30 (PF22), 20x2以上 (PF22)


4. リモコン機器は下記による。

- R2 フル2線リモコンスイッチ 2個 (先アドレス式)
- R4 フル2線リモコンスイッチ 4個 (先アドレス式)
- R8 フル2線リモコンスイッチ 8個 (先アドレス式)
- R12 フル2線リモコンスイッチ 12個 (先アドレス式)
- R24 フル2線リモコンスイッチ 24個 (先アドレス式)
- ☑ T/U付6Aリレーユニット4回路 天井用

5. // // // //で示される耐火構造壁を貫通する際は、E-04の要領により処理。

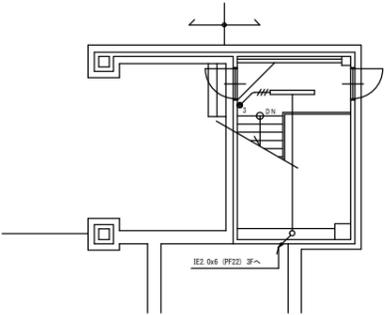

PH階 平面詳細図 S=1/100

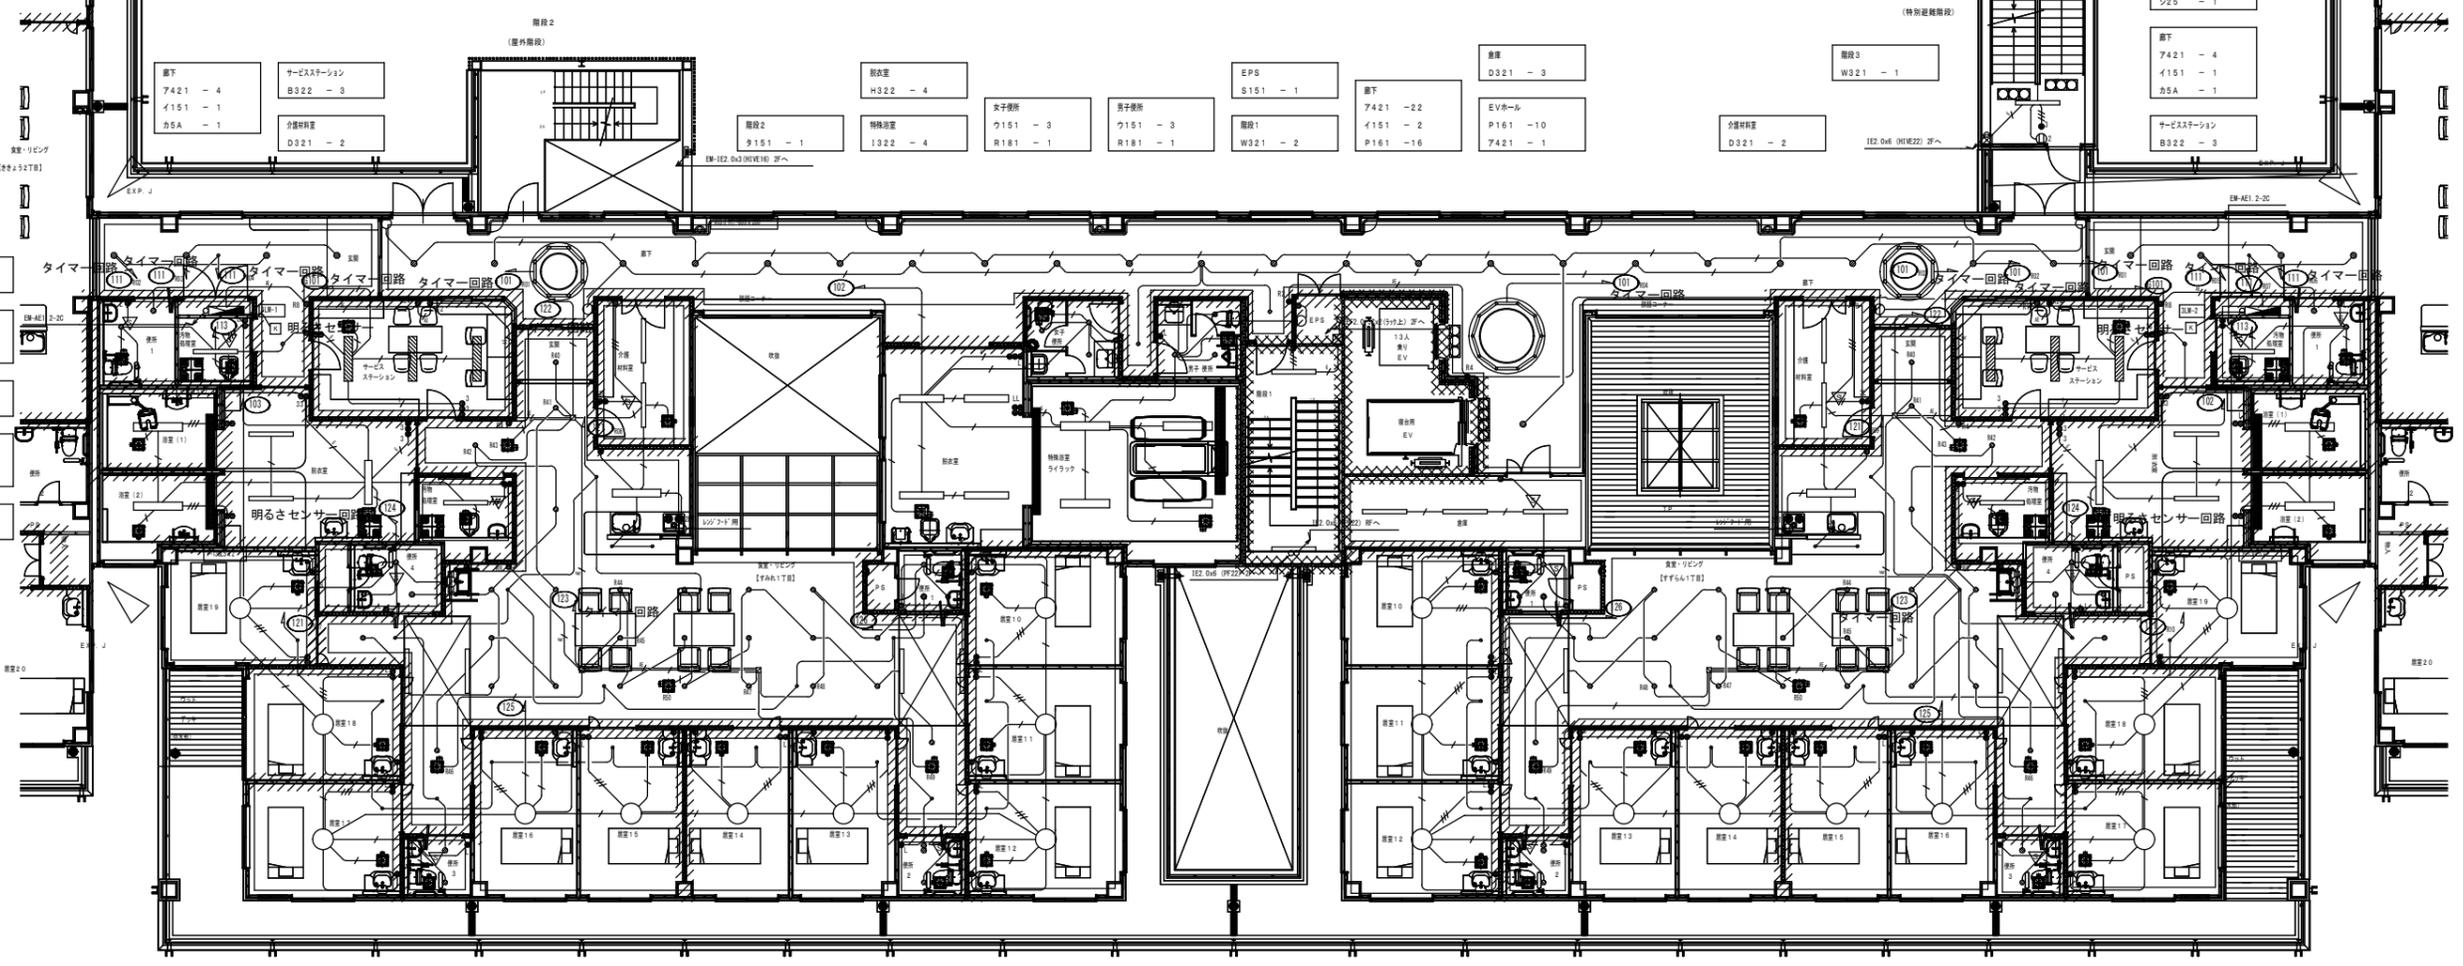

3階B棟平面詳細図 S=1/100

居室10-19 U851 -10 Q181 -10 J5B -10	寝室3-4 U151 -4 シ25 -2	洗面 R201 -1	食堂・リビング サ251 -26 D321 -4 カ5A -8	キッチン K322 -1 オ151 -2 カ5A -1	居室1-2 U151 -4 シ25 -2	居室20-29 U851 -10 Q181 -10 カ5B -10	寝室1-2 U151 -4 シ25 -2	キッチン K322 -1 オ151 -2 カ5A -1	食堂・リビング サ251 -26 D321 -4 カ5A -8	洗面 R201 -1	寝室3-4 U151 -4 シ25 -2	居室 H322 -1 H321 -2	居室(1)(2) I322 -2
--------------------------------------------	----------------------------	---------------	------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	------------------------------------------	---------------	----------------------------	--------------------------	---------------------

